



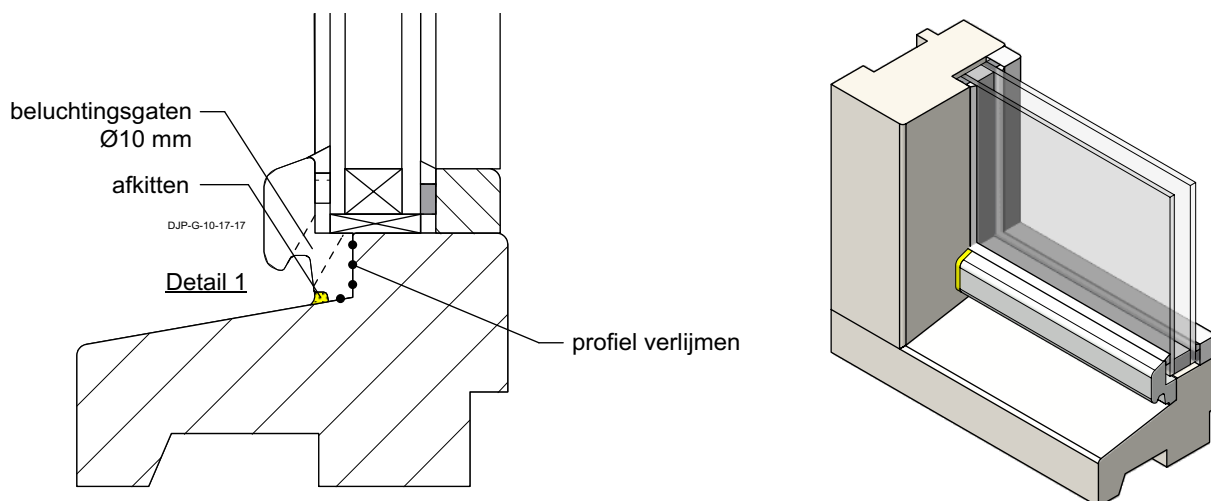

## Beluchttingsopeningen

DJP beglazingsprofielen dienen voorzien te worden van minimaal 2 beluchttingsopeningen, e.e.a. conform KVT katern 12.4. De beluchting dient minimaal 300 mm<sup>2</sup> per meter sponningslengte te bedragen.

Hiertoe beluchttingsgaten van Ø10 mm aanbrengen (minimaal 50 mm en maximaal 100 mm uit de hoek), afstand tussen openingen 300 mm hart op hart.

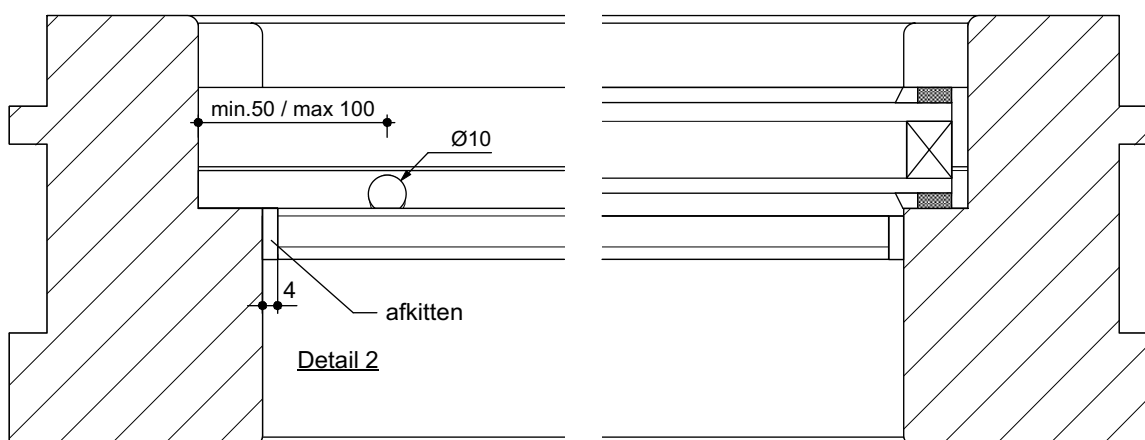

## Plaatsing

- DJP profiel afkorten en kepen conform detail 2. Het aansluitend sealen van de zaagkanten is hierbij niet nodig.
- Voorafgaand aan de plaatsing dient zowel de onderdorpel als het DJP profiel schoon en vetvrij te zijn.
- Het profiel conform detail 1 en 2 verlijmen met Illbruck PU013 Constructielijm Ultra volgens verwerkingsvoorschriften van de lijmlieferancier. Het profiel hierbij centrish in de sponning plaatsen en tijdens het verlijmen goed in de sponning drukken
- Aansluitend kan het kozijn, inclusief het gemonteerde DJP profiel, afgewerkt worden met het gewenste verfsysteem.
- Na behandeling het profiel afkitten volgens detail 1 en 2.

Onderwerp: Plaatsingsvoorschrift DJP beglazingsprofiel

Schaal: 1:2 / 1:5

Getekend: BE

Tekening:  
overzicht profielen

Datum: 03-10-2018

Gew: 25-03-2019

A4

Innodeen B.V. - Postbus 98 - 7240 AB - LOCHEM - T.: 0573 438410 - E: info@innodeen.nl - W: www.innodeen.nl

**DJP**  
PROFILES  
**INNODEEN.**

DJP® is een label van Innodeen B.V.